

安全で
おいしい水

セントラル式
ウォーター・クリーン・システム

マ グ ネ エ ー ス
ク リ ー ン


PAT.
N型



これで
一年中
塩素なしの
安全シャワーが
楽しめるワ
!!



セントラル式ウォーター・クリーン・システムは……

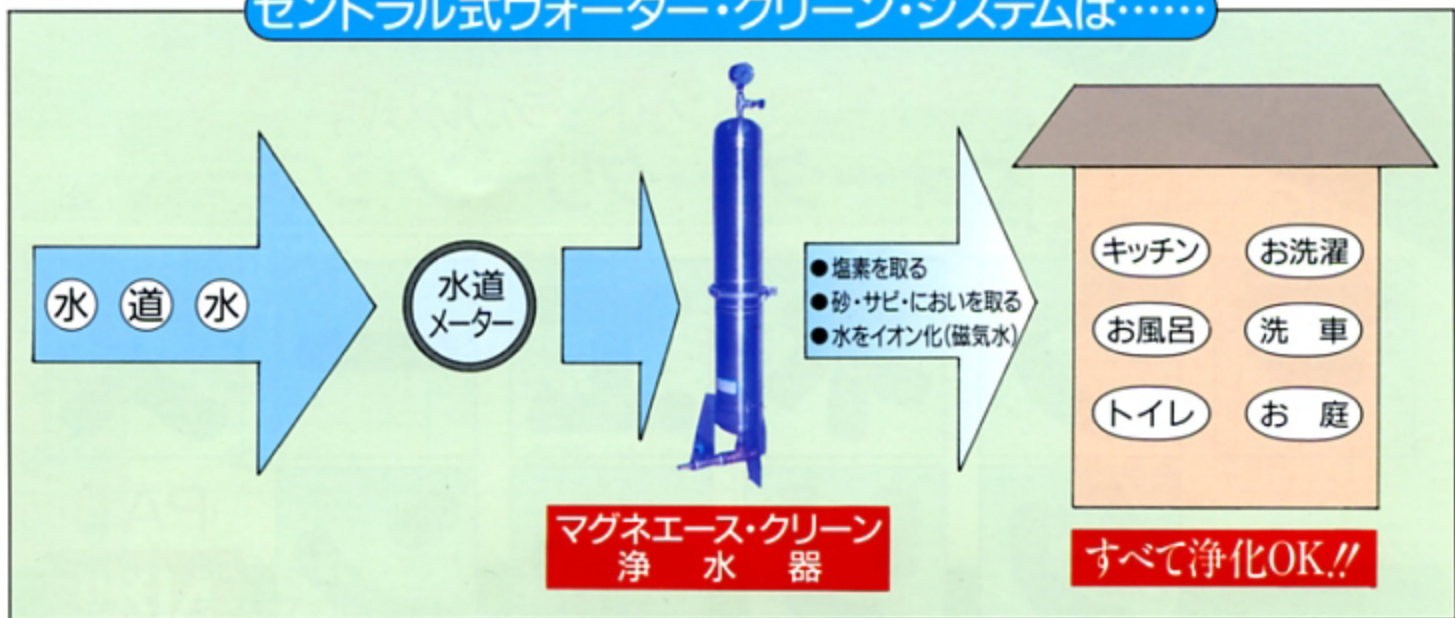

私もおすすめします!!
"これでぐっすり眠れます"

快適な住まいのための
ニューウォーター・システム新登場!



(春日 三球さん)

人が生きるために必要な「水」を徹底的に追究しより良い「水」をみんなの家庭にとどけたい……そんな願いをこめてつくりあげました。



最大特長

●特許マグネフィルターに内蔵の600ガウスのマグネット96個が水をイオン化(磁気水)します。(P.A.T.)

そのほかにもこんなに特長が……。

- 活性炭で塩素を取り除きます。
- 砂・サビ・においも取り除きます。
- 水をイオン化(磁気水)して、温泉気分!
- 洗剤による手肌をいためません。
- 水が軟水化するため、洗剤の泡立ちがよくなります。
- 花・植物の成長が早まり、果実の色つきも早くなります。
- 直接金魚を飼っても大丈夫、その上金魚も長生きします。

だから、やっぱり……
マグネエース・クリーン
浄水器





屋外・屋内のどちらにも使えます。
美容と健康に、そして快適な住まいのお手伝い!!



- ごはんが美味しく炊けます。
- コーヒーがマイルドになります。
- ウイスキーの味は、まろやかになります。


- 温泉気分で湯ざめなし。
- お湯がまろやかで、お肌によさしい美容効果あり。



- ラクラク掃除で、しかもスツキリ。
- 配管に水アカがつきません。



- 洗剤による手肌の荒れを防止し、スツキリさわやか!!
- 軟水化のため、洗剤の泡立ちがよくなります。

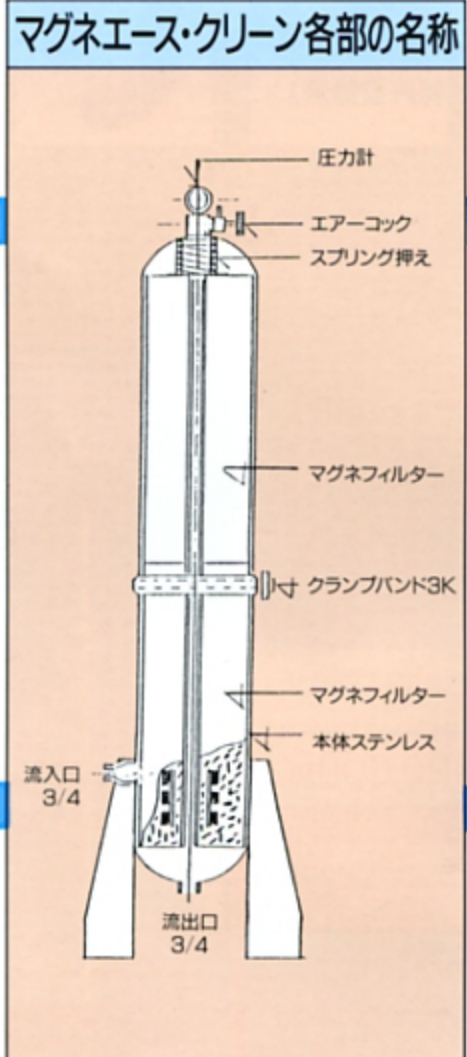

- 水アカなしで、クルマはいつもピカピカ!!



- 花・植物の成長が早まります。
- 果実の色つきも早く、実の重さも増加します。



- 直接金魚を飼っても大丈夫!
- 金魚の成長を促し、その上長生き!

これ1台で
わが家の
ウォーターシステムは
万全です!!

家中の水が安心しておいしく飲めるシステムの 「マグネエース・クリーンN型」新登場!!

仕 様

型 式	屋外タイプ	屋内タイプ
本体寸法	木箱 270φ×1000H(mm)	120φ×1000H(mm)
重 量	約15kg	約11kg
最大流量	40ℓ/分	40ℓ/分
材 質 本 体 戸 材	SUS(ステンレス) 1.5mm厚 マグネフィルター2本入(特許登録済) P.E 焼結二重管 特殊フェライト(磁石) 600ガウス×48個×2本 活性炭	
標 準 部 品	<ul style="list-style-type: none"> ① 木箱カバー ② エアーコック ③ 圧力計 ④ ホースセット ⑤ ボールバルブ(3/4) 2ヶ ⑥ ボール三方コック (3/4) ⑦ チーズ(3/4) ⑧ 本体立用足台 	<ul style="list-style-type: none"> ① エアーコック ② 圧力計 ③ ボールバルブ(3/4) 2ヶ ④ ボール三方コック (3/4) ⑤ エルボ(3/4) ⑥ 本体止め金具

屋外タイプ 本体価格 188,000 円 (税込 197,400 円)
 屋内タイプ 本体価格 160,000 円 (税込 168,000 円)
 ◎交換用フィルター (2本入) 26,000 円 (税込 27,300 円)
6ヶ月に一回の交換 (メンテナンス付)

(注) 取付工費は別です。又、ローン販売もございます。

設計・施工業者の方とご相談のうえ、 配管設置計画をおたてください。

本体の設置場所は。

本体は屋内の階段下、納戸などあいているスペースをお選びください。
 屋外へ設置する場合は、風雨よけに小屋がけをする必要があります。
 また、本体に別部品ホース差し込み口が1ヶ所付いているため、ガレージ等へ設置すれば、車のお掃除にもご利用いただけます。

<販売先>

● さあ、安全な水質で今日から
健康家族の仲間入り!!

東京都台東区台東3-4-4 根日屋ビル
 水質試験結果書 (水道水)
 平成5年12月3日
 ニューアドバンス特設 台東区下谷保健所長 坪井孝幸

検 査 場 所	台東区 台東3 丁目 4番 4号 根日屋ビル
結果書送付先	〇〇 検水場所と同じ。 〒〇〇〇〇 電話 〇〇〇〇〇〇〇
(連絡先)	〇〇 区 丁目 番 号
受付年月日	平成5年11月30日 試験目的 水道法水質基準適合
検 査 日	試験結果 水質基準 検 査 日 試験結果 水質基準
総硬度(カルシウム)	2.3 mg/l 10mg/l以下 色 度 3 度 5度以下
塩素イオン	25.3 mg/l 200mg/l以下 臭 度 0 度 2度以下
自由性・遊離性 残留塩素(20℃)	2.3 mg/l 10mg/l以下 鉄 0.15 mg/l 0.3 mg/l以下
P H 値	7.1 5.8以上 8.5以下
臭 気 (臭気) 臭気強度	臭気でないこと
味 (味) 味強度	臭気でないこと
一 般 細菌	0 /ml 100/ml以下 大 腸 菌 群 〇個/30ml 検出されないこと
判 定	上記試験項目については水質基準に (適合) ・ 不適合
備 考	

受付保健所 下谷保健所・浅草保健所

ご 注 意

- ① 井戸水をご使用の方 及びマンション等で
水圧が非常に低い方又は5K圧以上の高い方
は、事前に御打合せください。
- ② 途中で仕様変更の場合もありますので、あらかじめご了承ください。

<製造・発売元>

 **ニューアドバンス株式会社**

本 社 〒110- 東京都台東区台東3-4-4 根日屋ビル
0016 水処理機器部
電 話 東京(03)3831-6393代/FAX 東京(03)3831-5791